VU (Hidrolik Karıştırıcılı) / Boyler + Isıtma (Boyler Öncelikli)

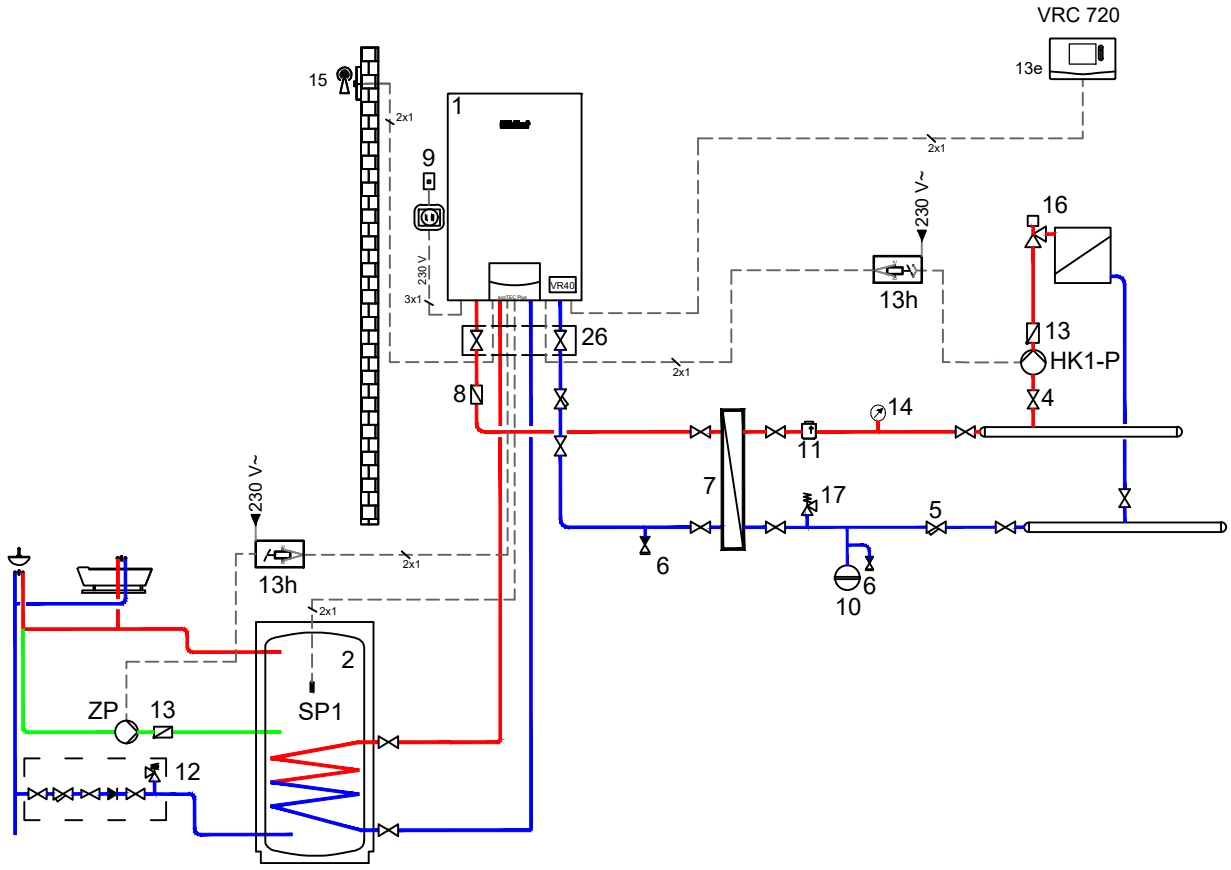

Not:

VRC 720 Sistem Şeması: 1

Sistem genleşme tankı ihtiyaca göre kullanılır.
Bu bir sistem şeması olup tesisat üzerindeki tüm elemanlar gösterilmemiştir.
Demir + Plastik tesisatlarda manyetik filtre kullanılmalıdır.
Oksijen bariyersiz plastik borularda çamur ayrıştırıcısı tavsiye edilir.
Harici kullanılan pompalar için 3x1.5 mm², 3 yollu vanalar içi 4x1.5 mm², sinyal ve sensör kabloları için 2x1 mm² TTR elektrik kablosu çekilmelidir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
1	Duvar Tipi Yoğuşmalı Cİhaz	9	Sigorta	16	Termostatik Vana
2	Boyler	10	Genleşme Tankı	26	Montaj Seti
4	Vana	12	Şebeke Emniyet Grubu(vana, filtre, basınç düşürücü, çek-valf, vana, emniyet ventili)	HK1-P	Devre Pompası
5	Filtre	13	Çekvalf	ZP	Resürkilasyon Pompası
6	Doldurma - Boşaltma Vanası	13e	VRC 720 Regler	SP1	Boyler Sıcaklık Sensörü
7	Hidrolik Karıştırıcı	13h	Kontaktör (Röle)		
8	Çamur Ayrıştırıcı	15	Dış Hava Duyargası		