VUI Cihaz - (Hidrolik Karıştırıcılı) / Havuz + Karıştırıclı Devre

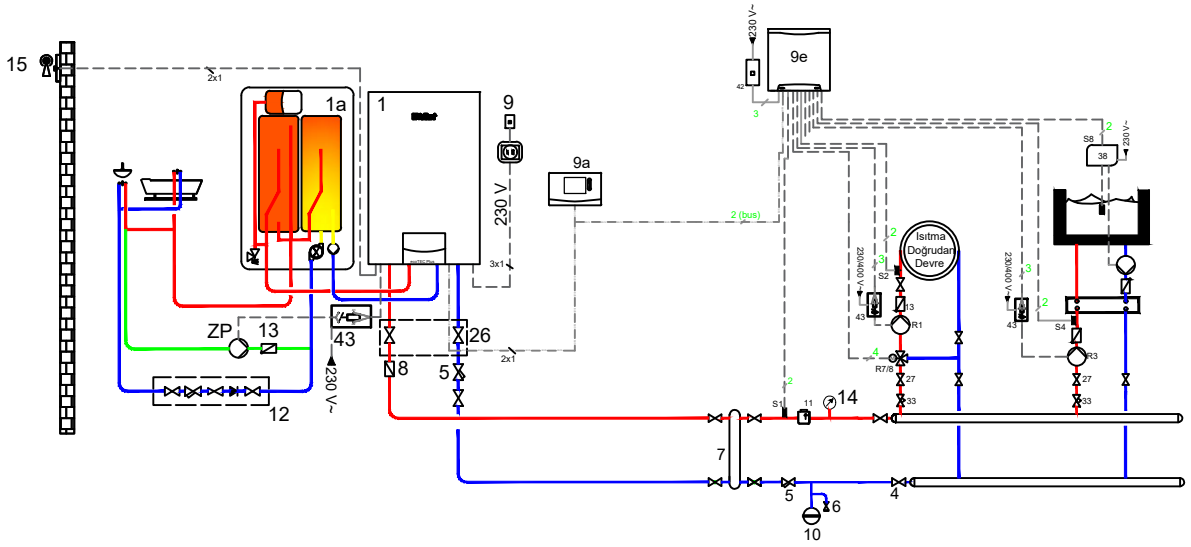

Not:
Bu bir sistem şeması olup tesisat üzerindeki tüm elemanlar gösterilmemiştir.
Demir + Plastik tesisatlarda manyetik filtre kullanılmalıdır.
Oksijen bariyersiz plastik borularda çamur ayrıştırıcısı tavsiye edilir.
Harici kullanılan pompalar için 3x1.5 mm², 3 yollu vanalar içi 4x1.5 mm², sinyal ve sensör kabloları için 2x1 mm² TTR elektrik kablosu çekilmelidir.

VRC 720 Şema: 2
VR 71 Yapılandırma: 3

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
9a	VRC 720			R6	Boyler Doldurma Pompası	38	Havuz kontrol (On-Off 24V çıkışlı)			4	Vana
9e	VR 71 Karıştırıcılı Modül	R3	Havuz Isıtma Devre Pompası	R7/8	3 Yollu Karıştırıcılı Vana	S1	Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü	S4	Havuz Devresi Sıcaklık Sensörü	5	Filtre
R1	Karıştırıcılı Isıtma Devre Pompası	ZP	Boyler Resirkülasyon Pompası	9	Sigorta	S2	Isıtma Devresi Sıcaklık Sensörü	S8	On/Off Havuz Pompa Durdurma	6	Doldurma - Boşaltma Vanası
7	Hidrolik Karıştırıcı	43	Kontaktör (Röle)	10	Genleşme Tankı	8	Çamur Ayrıştırıcı	26	Montaj Seti	12	Şebeke Emniyet Grubu(vana, filtre, basınç düşürücü, çek-valf, vana,)
13	Çekvalf	11	Hava Ayrıştırıcısı	14	Manometre						